




Moro Simulation Gruppe 1

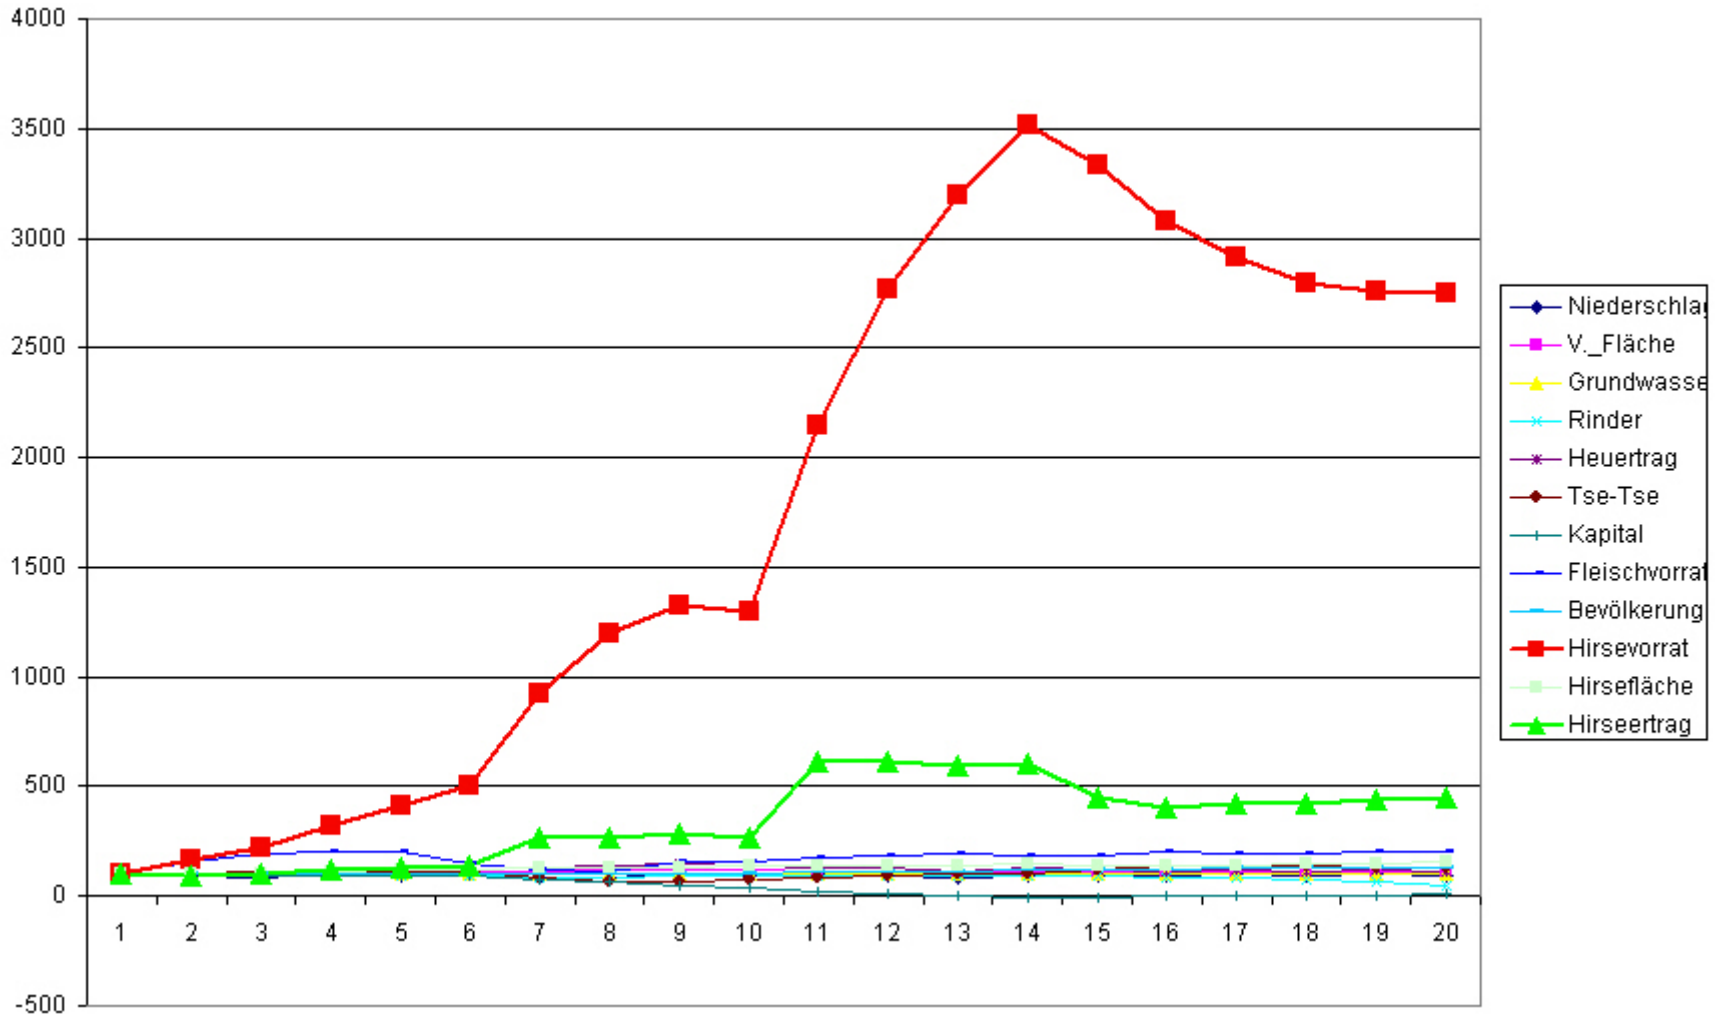


Moro Simulation Gruppe 1

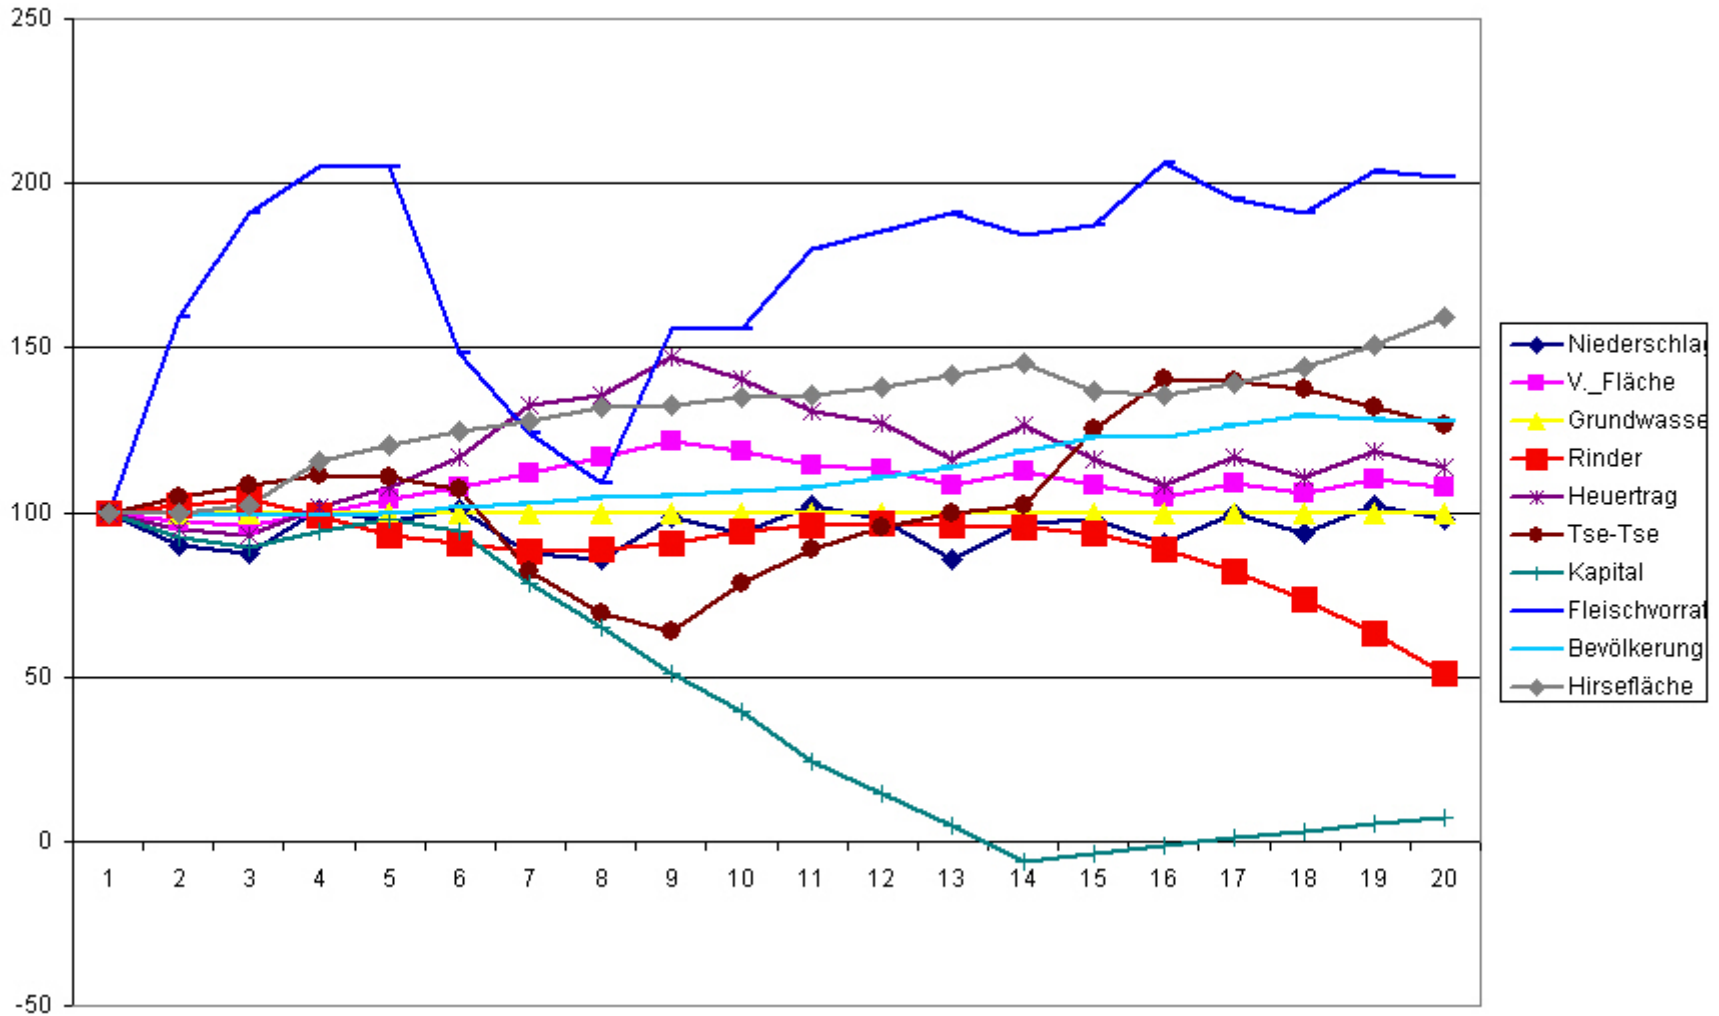

Moro Simulation Gruppe 2

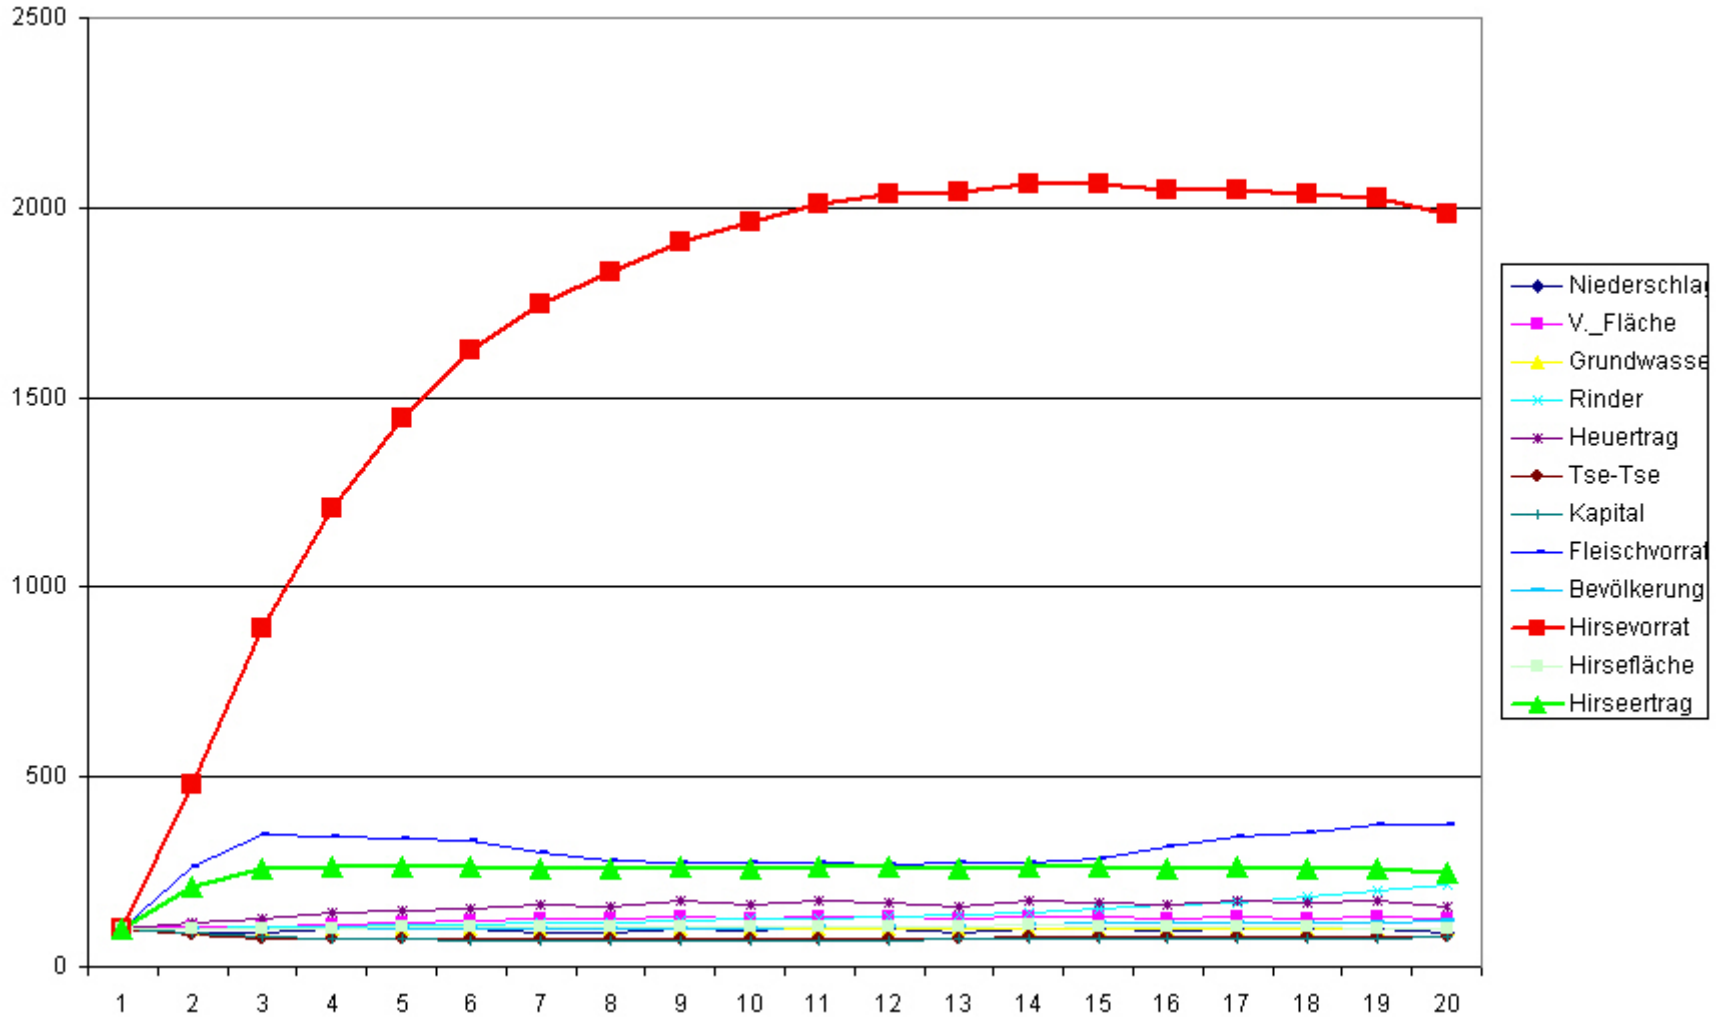


Moro Simulation Gruppe 2

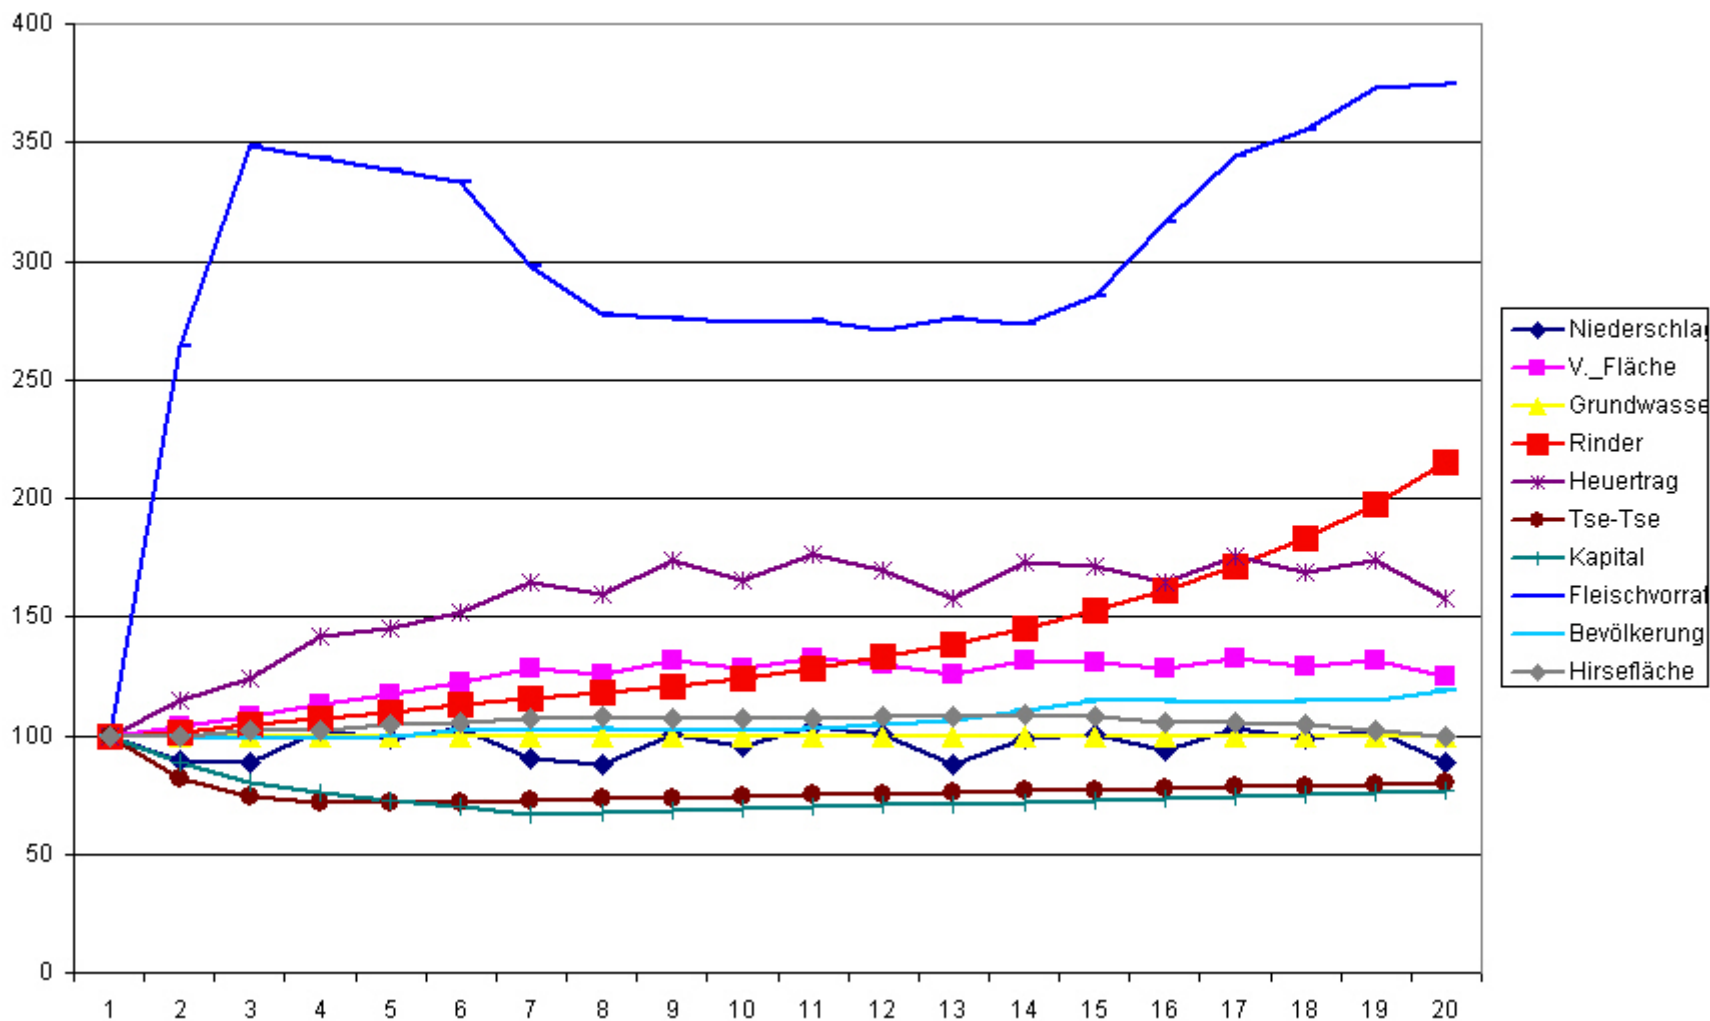


Moro Simulation Gruppe 2

Prot2							
Zeit	Jahr	Info	Massnahme	Art Massnahme			
0:59	1. Jahr	13	4	MKB 10	MKF 50	MOB 2	MPS 0,3
	2. Jahr	0	2	MKP 2	MKD 24000		
	3. Jahr	9	3	MVK 50	MKB 3	MVR 100	
	4. Jahr	9	0				
	5. Jahr	0	0				
	6. Jahr	2	3	MKB 7	MVK 100	MVR 150	
	7. Jahr						
	8. Jahr						
	9. Jahr						
	10. Jahr						
11. Jahr							
12. Jahr							
13. Jahr							
14. Jahr							
15. Jahr							
16. Jahr							
17. Jahr							
18. Jahr							
19. Jahr							
20. Jahr							

Moro Simulation Gruppe 3

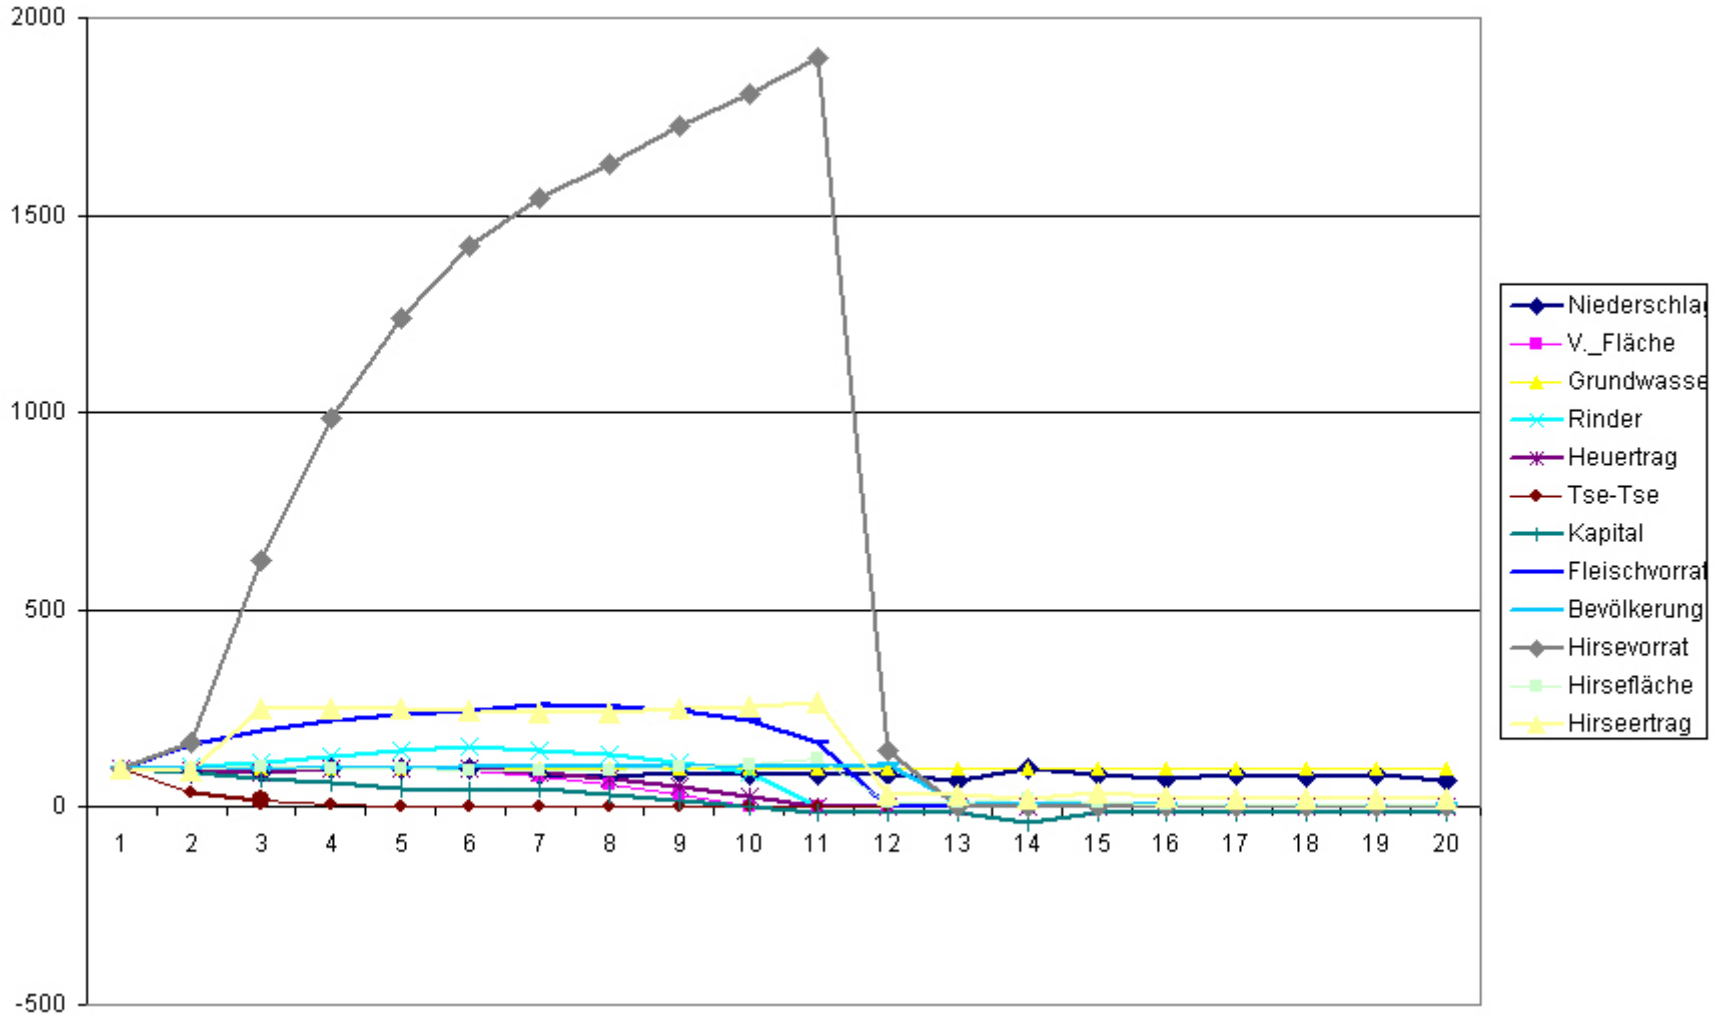


Moro Simulation Gruppe 3

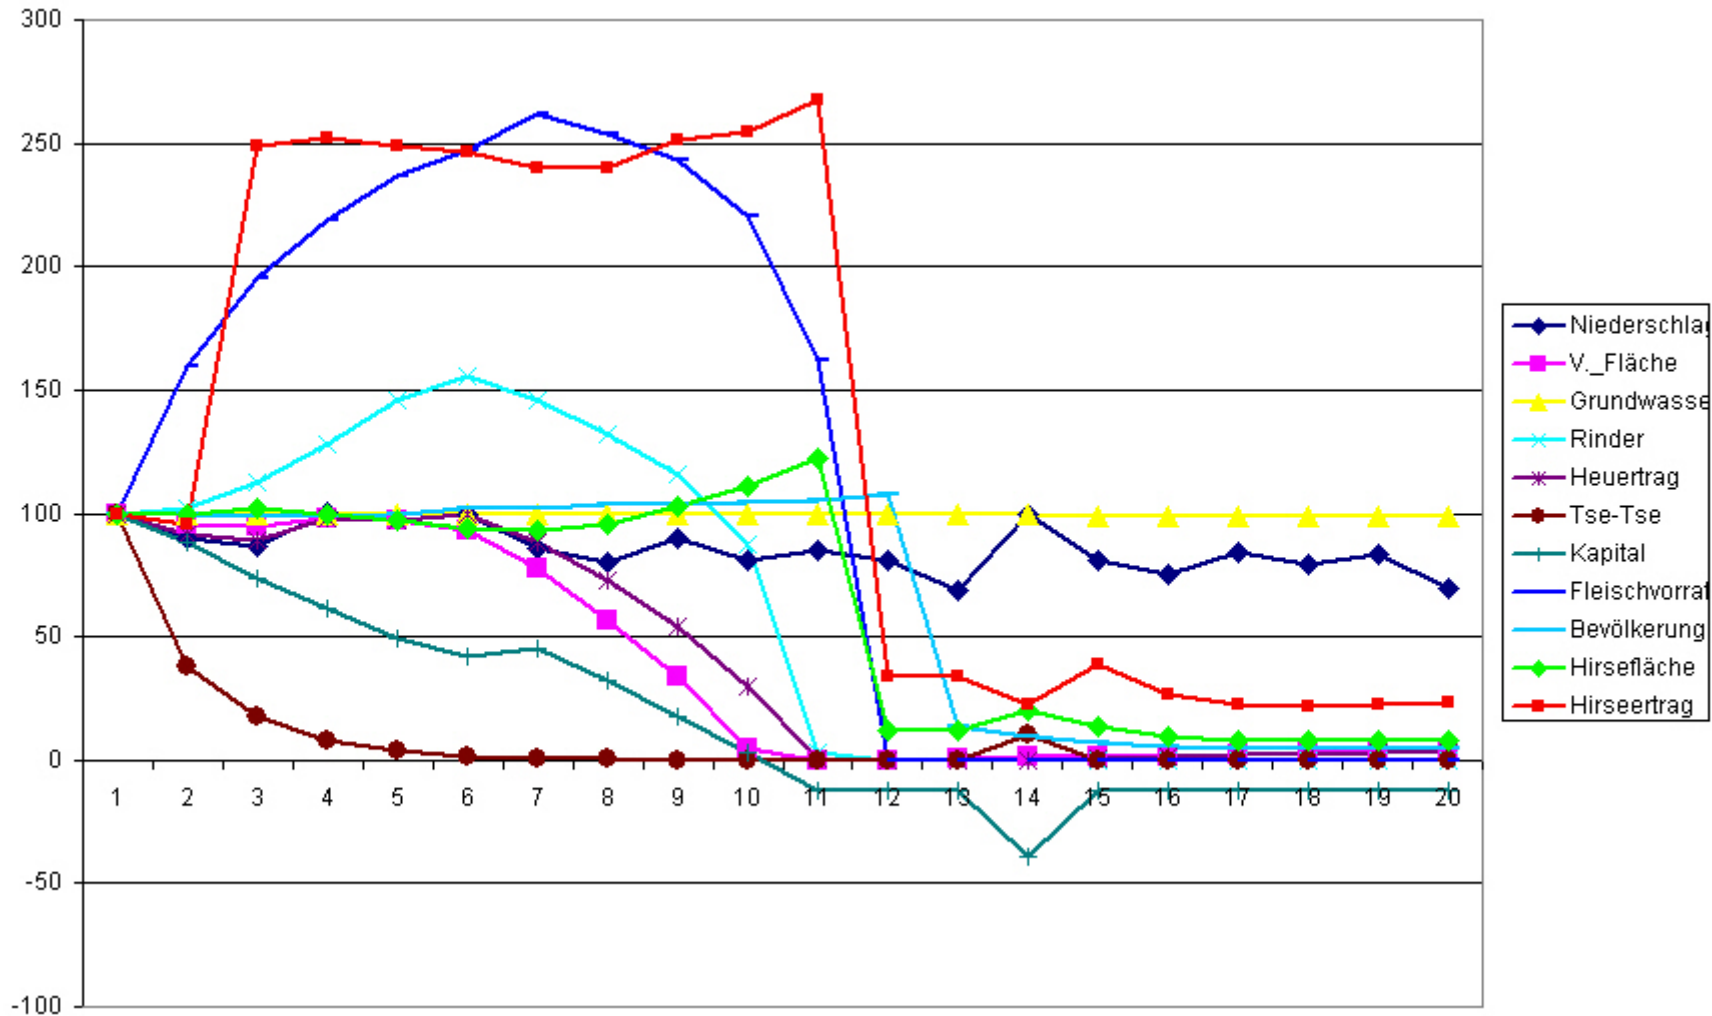

Moro Simulation Gruppe 3

Prot3							
Zeit	Jahr	Info	Massnahme	Art Massnahme			
	1. Jahr	12	1	MKF 100			
	2. Jahr	0	4	MVR 3,00	MKB 3,00	MKP 3,00	MOB 3,00
	3. Jahr	5	1	MKD 5,00			
	4. Jahr	0	0				
0:58	5. Jahr	15	4	MVR 100,00			
	6. Jahr	12	2	MVR 100,00	MVR 300,00		
	7. Jahr	9	2	MKR 200	MKM 15		
	8. Jahr	1	0				
	9. Jahr	0	0				
	10. Jahr						
	11. Jahr						
	12. Jahr						
	13. Jahr						
	14. Jahr						
	15. Jahr						
	16. Jahr						
	17. Jahr						
	18. Jahr						
	19. Jahr						
	20. Jahr						

Moro Simulation Gruppe 4

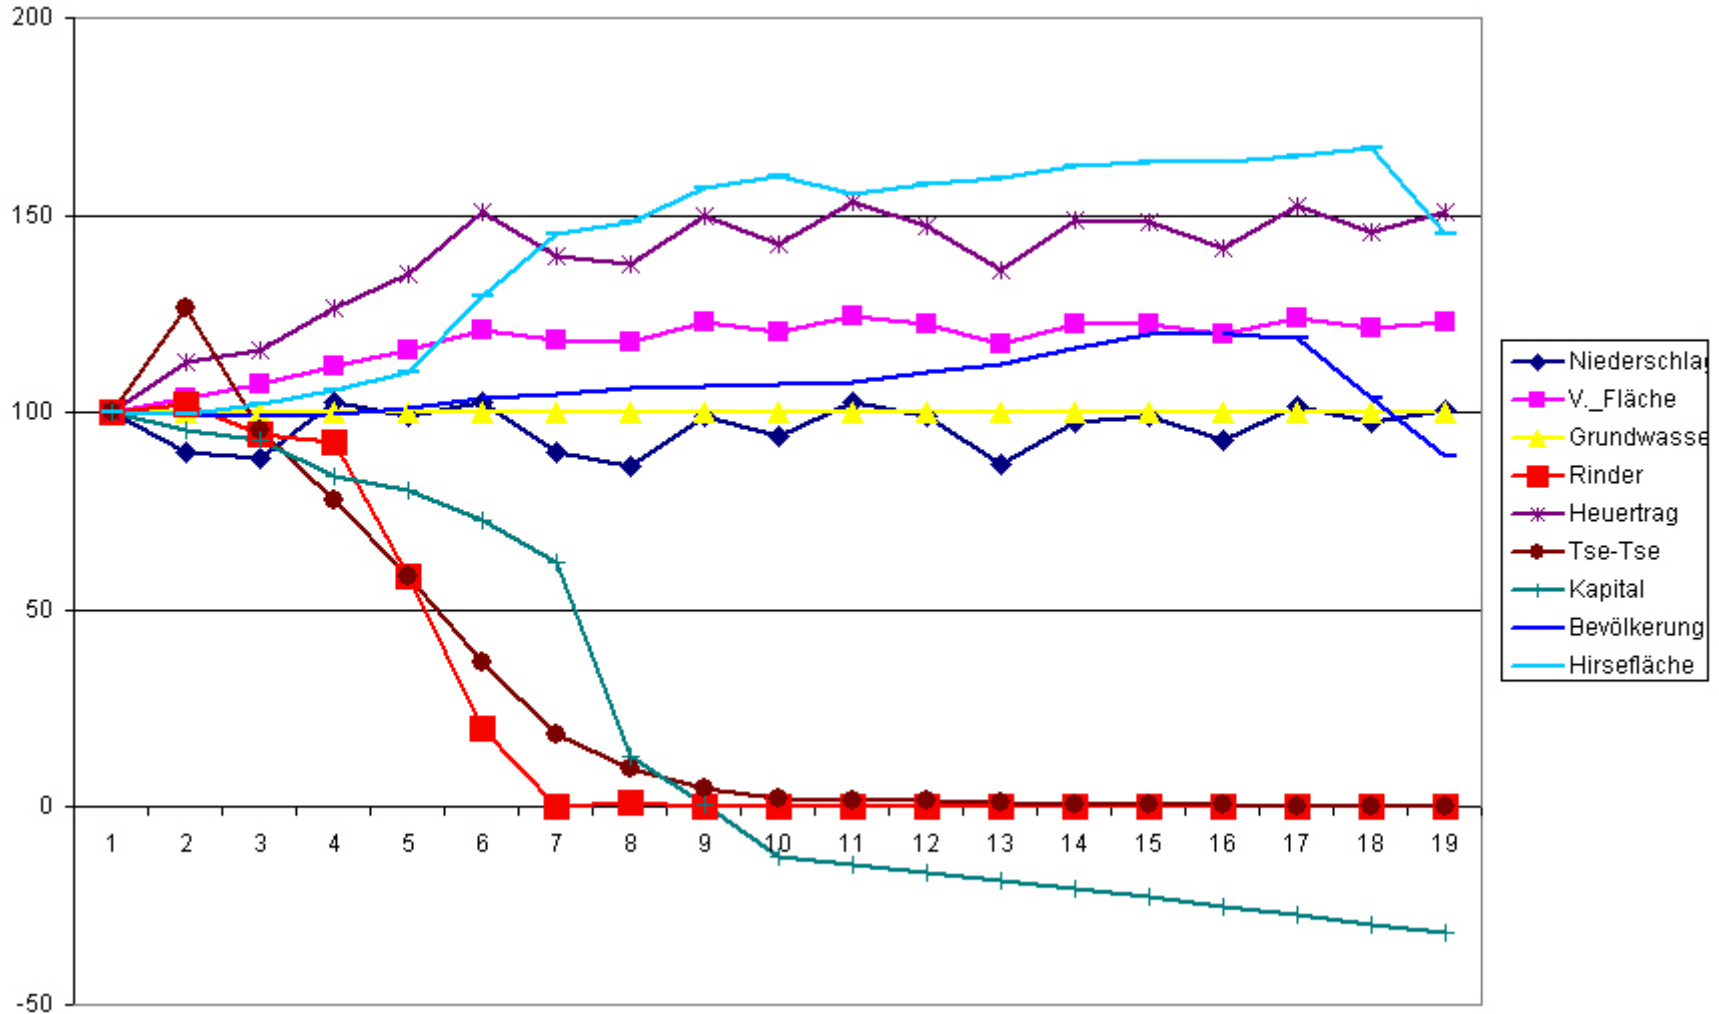

Moro Simulation Gruppe 4

Prot4								
Zeit	Jahr	Info	Massnahme	Art Massnahme				
	1. Jahr	11	5	MKN 50	MKB 5	MOB5	MKH 5	MKB 2
	2. Jahr	12	4	MKF 50	MKB 10	MOB 10	MVR 200	
	3. Jahr	18	5	MPE 0,7	MKM 20	MKL 1	MKD 5000	MVR 100
	4. Jahr	26	4	MKB 3	MVK 125	MPE 0,5	MPS 2	
0:56	5. Jahr	7	3	MVR 100	MKB 5	MKT 1		
	6. Jahr	6	0					
	7. Jahr	2	1	MKR 500				
	8. Jahr	2	3	MVH 2,5	MOT 0,4	MKD 16200		
	9. Jahr	3	1	MVH 3,0				
	10. Jahr							
	11. Jahr							
	12. Jahr							
	13. Jahr							
	14. Jahr							
	15. Jahr							
	16. Jahr							
	17. Jahr							
	18. Jahr							
	19. Jahr							
	20. Jahr							